


«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по техническим вопросам – главный инженер
АО «Пензенская горэлектросеть»
А.Е. Моисеев
8.11.2024г.

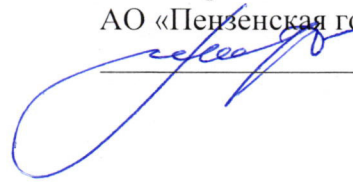

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза
(наименование энергообъекта)

Год ввода в эксплуатацию: 1987

Комиссия в составе:

- председатель – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер – А.Е. Моисеев;

Члены комиссии:

- заместитель главного инженера – П.Н. Киреев;
- начальники электросетевых районов (по закрепленным эл.сетевым сооружениям) – В.С. Арбузов, Д.В. Цимбалист, А.А. Кривошапов, Д.Н. Берсенев
- начальник ТО – М.Ю. Кулебякин
- руководитель службы ОТ и ТБ – Н.Е. Мазина

в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ провела техническое освидетельствование

КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза
(наименование энергообъекта)

и установила:


Количество соединительных муфт на 1 км КЛ превышает нормативное. Для дальнейшей эксплуатации КЛ и обеспечения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить замену кабеля.

Заключение:

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза необходимо выполнить замену кабеля.

Срок следующего технического освидетельствования 2029г.

Начальник ТО
Начальники электросетевых районов

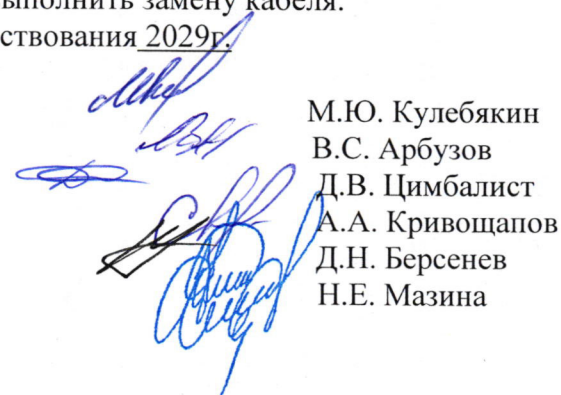

Руководитель службы ОТ
Представитель Ростехнадзора