

Типовой проект на
замену трехфазного прибора
учета электрической энергии
СК016-2026.цзм1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

ГИП



Барабанов А.А.

Генеральный директор



Есяков А.Н.

г. Пенза, 2026

Общие указания

В данном типовом проекте приведены технические решения по замене трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения на ВЛ-0,4 кВ ООО "Сетевая компания" в рамках исполнения требований Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018 года.

Подключение оборудования выполнить согласно руководству по эксплуатации производителя приборов учета.

Приведенные в данном типовом проекте типы оборудования и материалов, арматуры, указания длин проводов и вариантов монтажа приведены ориентировочно, окончательная номенклатура определяется при предпроектном обследовании и утверждается в рамках разработки проектной документации на конкретный объект.

Монтаж приборов учета выполнить в соответствии с указаниями СП 77.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
СК016-2026.ЦЗМ1				Лист
				3

Ведомость объемов монтажных работ

№пп	Наименование работ	Обоснование	Единица изм.	Кол-во
1	Демонтаж существующего трехфазного прибора учета	ГЭСНМ08-03-600-02	шт	1
2	Монтаж трехфазного прибора учета	ГЭСНМ08-03-600-02	шт	1


Объемы монтажных работ определены для одного трехфазного прибора учета электрической энергии прямого включения.

Приведенные в данном типовом проекте объемы работ приведены ориентировочно в соответствии с ГЭСНМ08, окончательный объем работ, применяемую спецтехнику, определить при предпроектном обследовании и в рамках разработки проектной документации на конкретный объект.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	СК016-2026.ЦЗМ1	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Схема электрическая принципиальная

От источника питания 0,4кВ

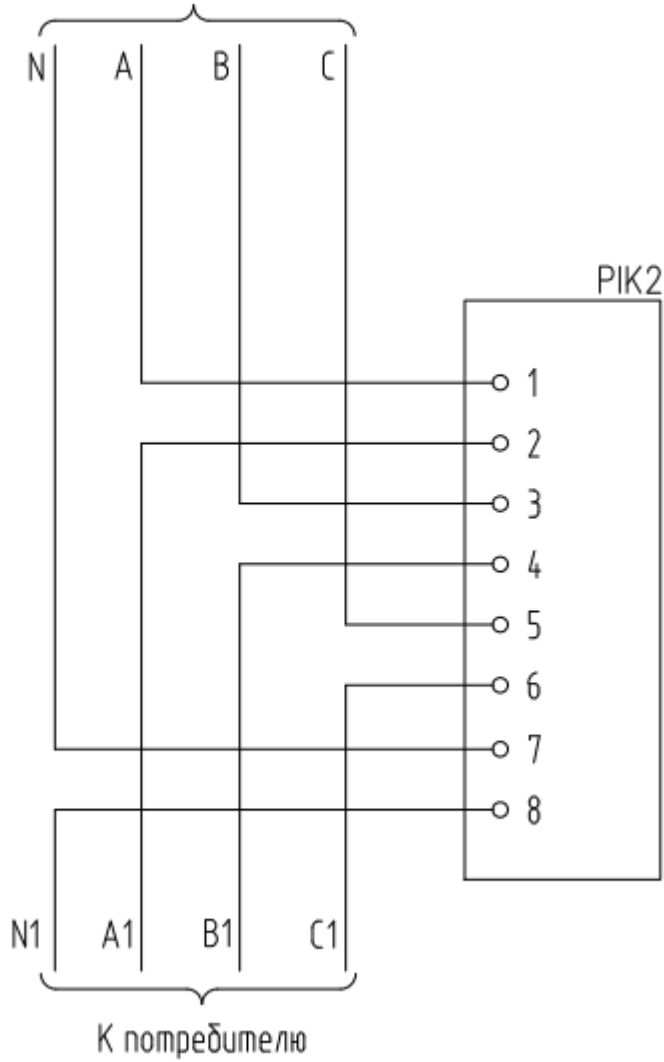


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

СК016-2026.ЦЗМ1

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1		Прибор учета ЭЭ трехфазный	1	шт
2		Скрепа NC20	1	шт
3		Лента крепления F207	1,2	м
4		Зажим гермитичный ответвительный P616R	4	шт
5		Провод СИП-4 4x16	1,5	м
6		Ремешок E778	5	

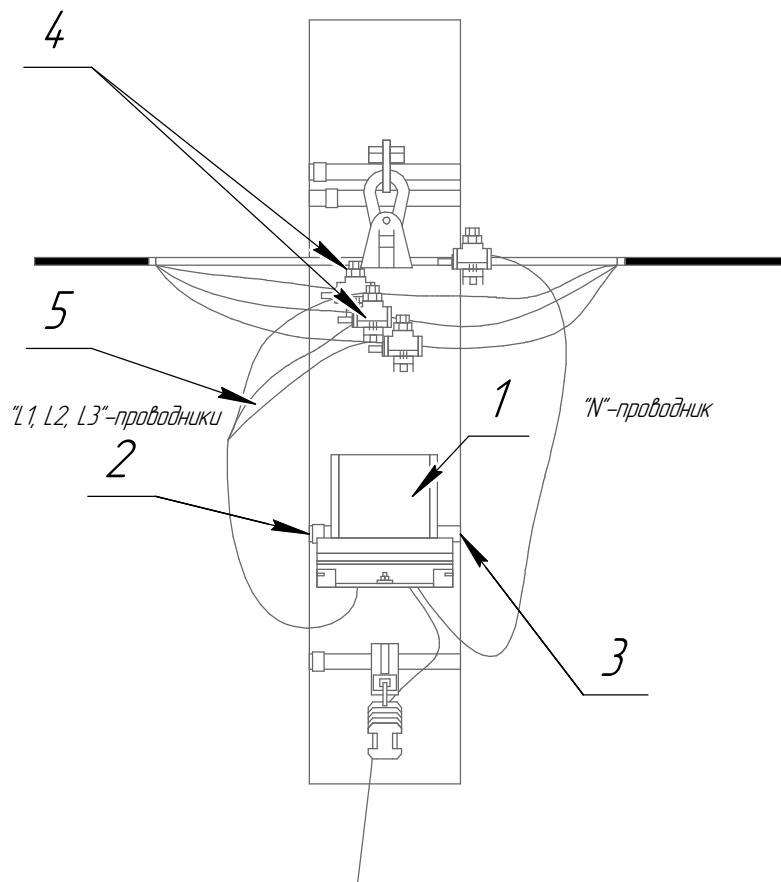

К потребителю (0,38 кВ)

1. Места установки оборудования даны ориентировочно и могут корректироваться
 2. В спецификации приведены материалы, используемые при замене прибора учета, материалы существующей ВЛ-0,4 кВ не приводятся.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СК016-2026.цзм1

Лист
6