

ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «Сетевая компания»

Д.А. Зорин

«17» 20 25 г.

ПАСПОРТ

воздушной линии электропередачи высокого напряжения

ВЛ 0,4 кВ от ТП №14Г,

расположенной по адресу:

Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Нижний Домов

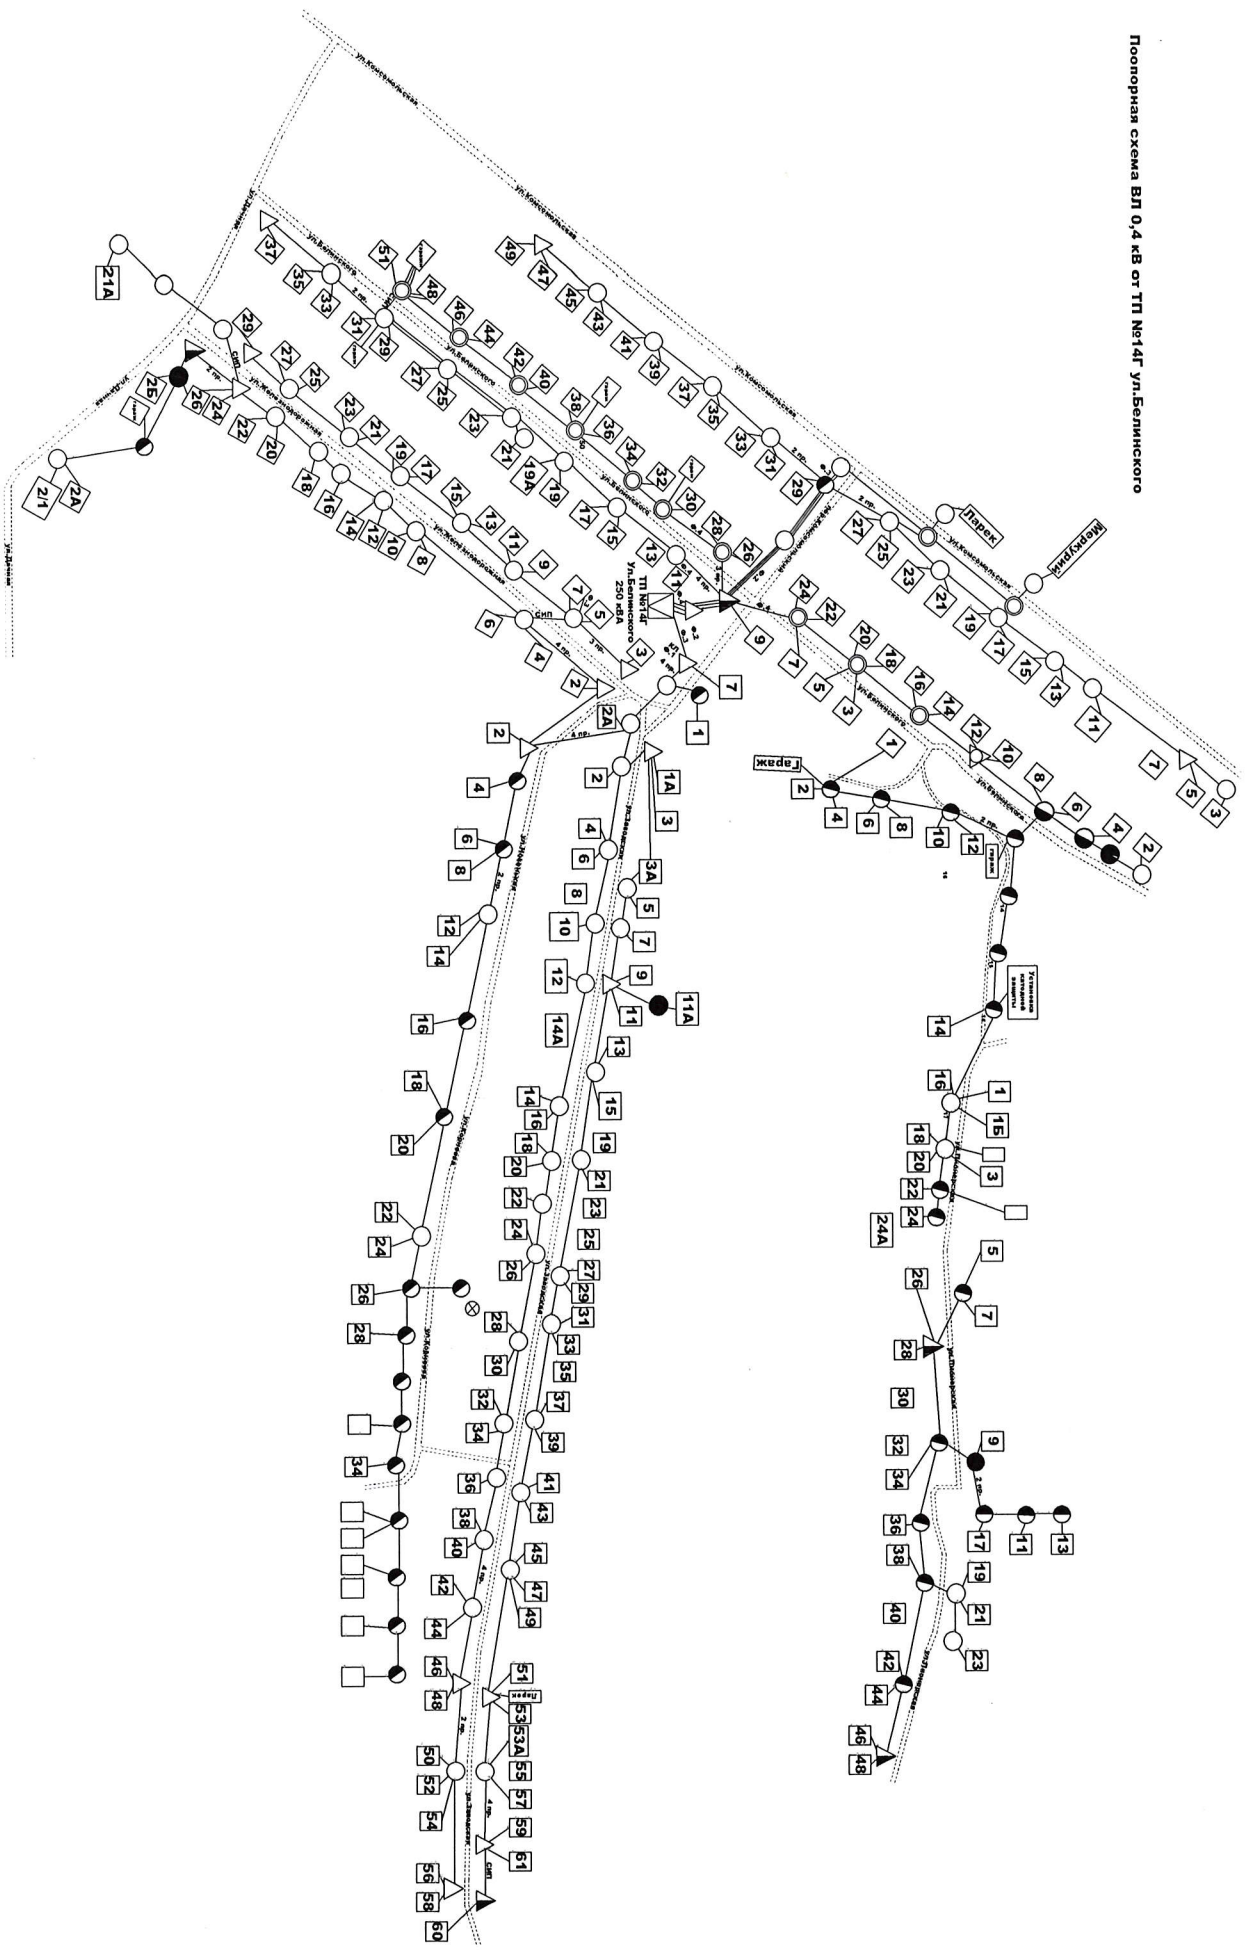
(ред. от 17.07.2025)

1. Общие данные




Напряжение линии, кВ 0,4
Наименование улицы, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл. Нижнегломовский район, г. Н. Ломов
Инвентарный № 00-001849, 00-001850
Год ввода в эксплуатацию 1976
Протяженность линии (проектная), км 2,08
Кадастровые сведения _____
(учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)
Регистрация в реестре федерального имущества _____
(регистрационный номер, дата присвоения)
Длиительно допустимый ток ВЛ, А _____
Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ _____
Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III
Характеристика грунта суглинок
№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ ТП №14Г ул. Белинского
Общее количество опор 130
в том числе промежуточные 115
анкерные опоры с одним укосом 15
анкерные опоры с двумя укосами _____
концевые _____
ответвительные _____
перекрестные _____
специальные _____
защита от перенапряжений _____
тип изоляторов ТФ-16
ж/б опоры 78
деревянные опоры 4
деревянные опоры с ж/б приставкой 48

Полюсная схема ВЛ

Полюсная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №14Г ул.Белинского



Лист согласования

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	17.07.25
	Начальник ПТО		И.Н. Фурасьев	17.07.25
Разработал (заполнил)	Начальник ОДС		А.В. Носков	17.02.25