


ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Сетевая компания»

Д.А. Зорин
«17» _____ 20 25 г.

ПАСПОРТ

воздушной линии электропередачи низкого напряжения

ВЛ 0,4 кВ от ТП №50Г,


расположенной по адресу:

Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Нижний Ломов




(ред. от 17.07.2025)

Поопорная схема ВЛ

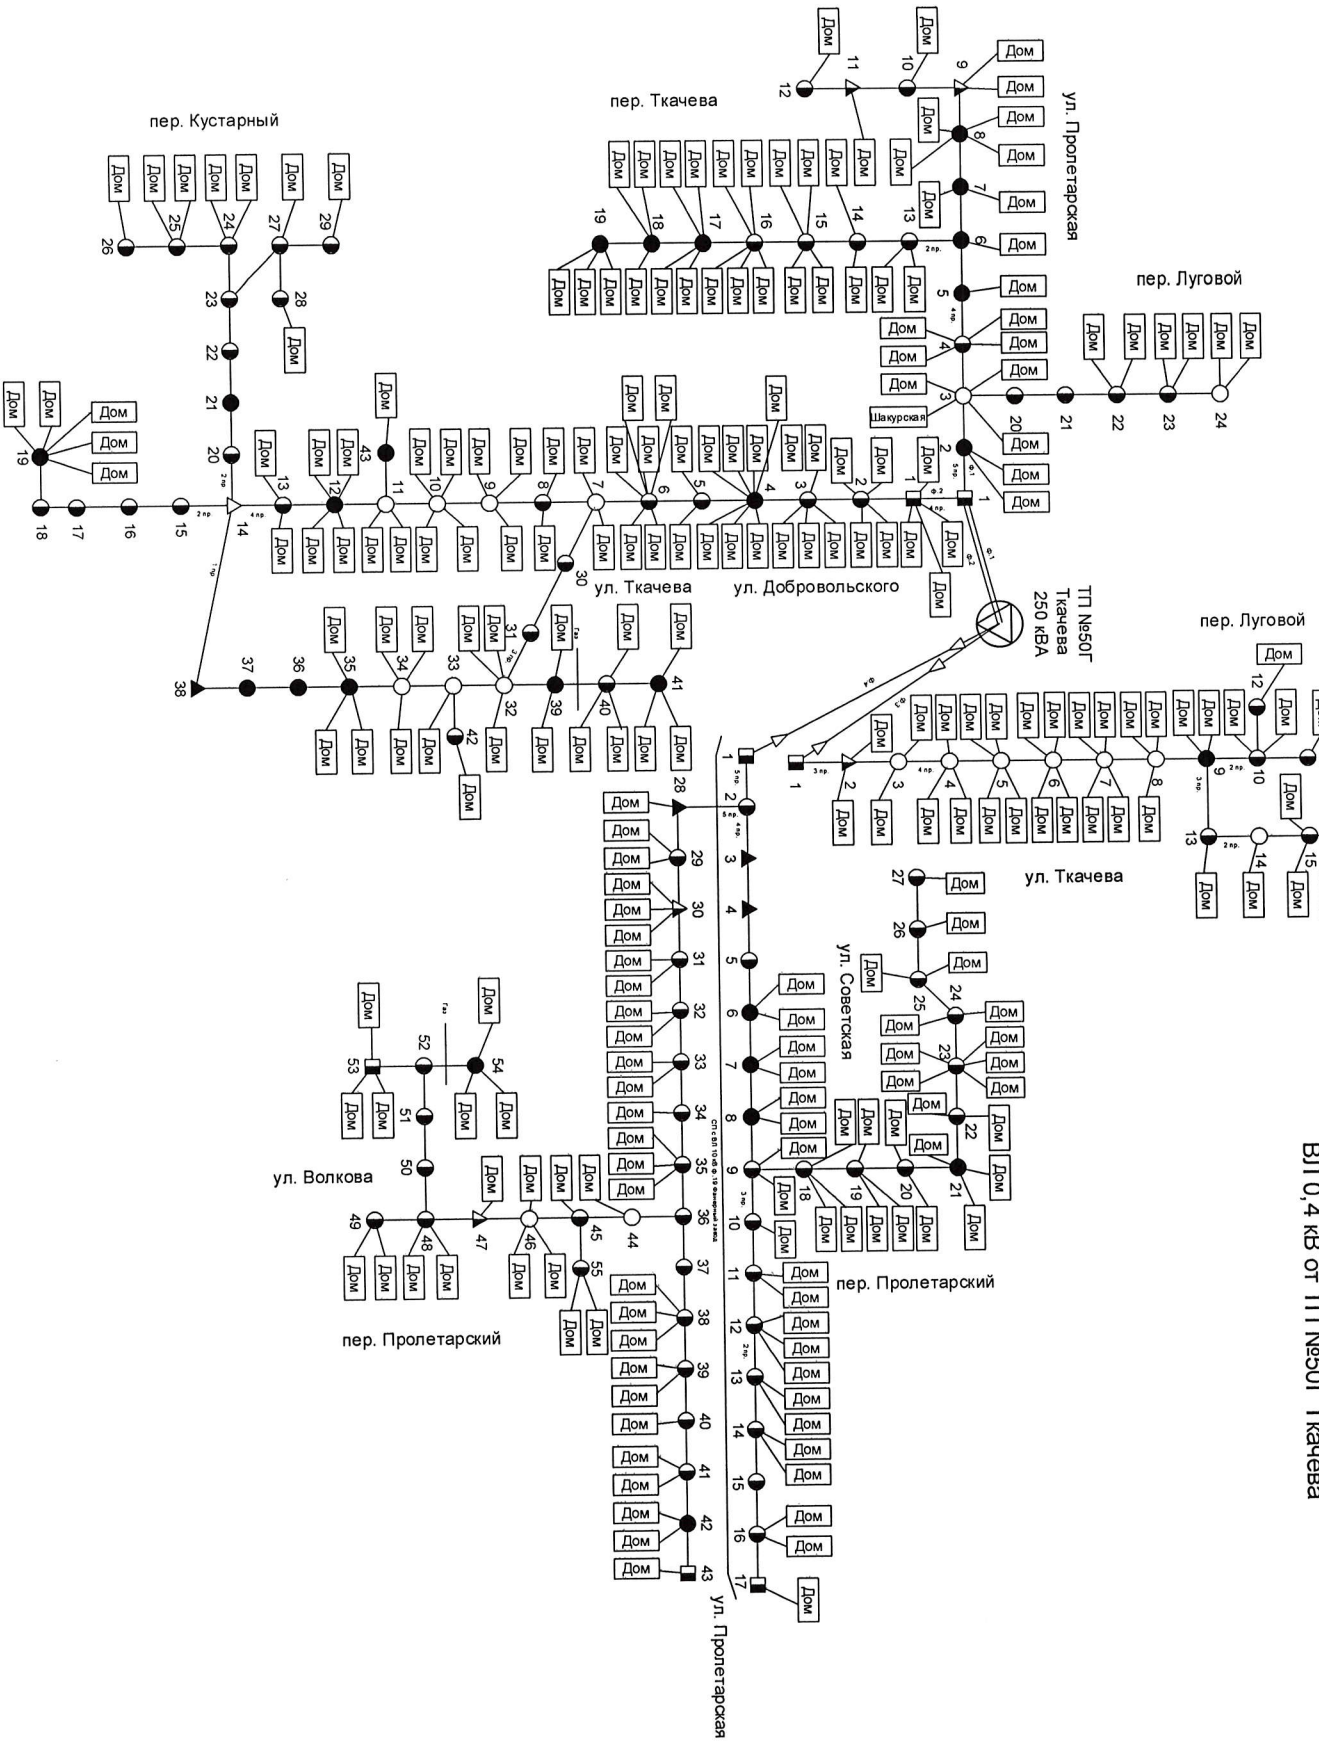ВЛ 0,4 кВ от ТП №50Г Ткачева



Лист согласования

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыбаков	17.07.25
	Начальник ПТО		И.Н. Фурасьев	17.07.25
Разработал (заполнил)				
	Начальник ОДС		А.В. Носков	17.07.25